

Sprängämnesinspektionens författningssamling


Ansvarig utgivare: Gunnar-Arne Björkman
ISSN 0281-689X



SÄIFS
1995:2

Sprängämnesinspektionens föreskrifter om brandfarlig gas i lös behållare

Sprängämnesinspektionens allmänna råd i anslutning till föreskrifterna

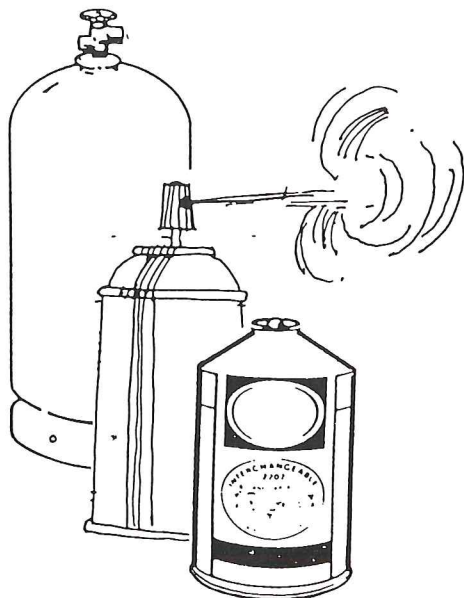

Flik 4 i SÄIFS-pärmen Brandfarliga varor

Sprängämnesinspektionens författningssamling

Ansvarig utgivare: Gunnar-Arne Björkman,
ISSN 0281-689X



SÄIFS
1995:2

Utkom från
trycket den
6 mars 1995

Sprängämnesinspektionens föreskrifter om brandfarlig gas i lös behållare

beslutade den 16 februari 1995.

Med stöd av 41 § förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor föreskriver Sprängämnesinspektionen följande.

Kap. 1 Tillämpningsområde

Dessa föreskrifter omfattar konstruktion och hantering av lösa behållare för brandfarlig gas där varje behållare är mindre än 150 liter.

Dessa föreskrifter omfattar dessutom konstruktion och hantering av aerosolbehållare utan brandfarlig gas men där vätskan i behållaren är brandfarlig.

Föreskrifterna omfattar inte

- lösa behållare i fordon
- konstruktion och kontroll av lösa behållare avsedda för luftballonger.

Kap. 2 Definitioner och förkortningar

I dessa föreskrifter har följande termer nedan angiven betydelse:

ADR	Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg.
ADR-S	Statens Räddningsverks föreskrifter om inrikes transport av farligt gods på väg och i terräng.
AFS 1992:5	Arbetskyddsstyrelsens föreskrifter om gasflaskor.

AFS 1994:39	Arbetskyddsstyrelsens föreskrifter om tryckkärl.
ASS	Arbetskyddsstyrelsen.
aerosolbehållare	Engångsbehållare, innehållande vätska och gas, med utsläppsventil och munstycke.
antändbart	Material som kan antändas av låga eller gnista.
brandcell	Utrymme i byggnad avskilt på sådant sätt att en brand där kan hindras sprida sig till annat utrymme i byggnaden under viss tid, bestämd med hänsyn till byggnadens ändamål och höjd.
brandfarlig verksamhet	Verksamhet som innebär särskild risk för uppkomst av brand eller där en brand kan påräknas få stor intensitet och omfattning.
brandteknisk klass	Se Boverkets ByggRegler BFS 1993:57.

Anm

De brandtekniska klasserna EI 30 och EI 60 motsvarar ungefär de gamla A 30 resp A 60.

A-byggnad

Byggnad där människor bor samt byggnad i vilken vanligen vistas människor som saknar anledning att känna till förekommande hantering av brandfarliga gaser eller vätskor.

Anm

Hit hör bostadshus, hotell, sjukhus, kontorshus, varuhus, restaurang, bibliotek, museum, utställningsbyggnad, skola, kyrka och annan byggnad med samlingslokal och liknande.

B-byggnad Byggnad, i vilken vanligen endast vistas människor som kanförutsätts känna till förekommande hantering av brandfarliga gaser eller vätskor.

Anm

Hit hör industribyggnad, hantverksbyggnad, verkstadsbyggnad, parti- eller postorderlager, pumphus, bensinstation, garagebyggnad, laboratoriebyggnad och liknande.

C-byggnad Byggnad där människor vanligen inte vistas.

Anm

Hit hör friliggande magasin, container, förråd o d, ävensom del av byggnad, som med brandvägg utan dörr och fönster är skild från B-byggnad.

Väderskydd är i detta sammanhang inte att anse som byggnad.

gasflaska Återfyllningsbar behållare enligt ASS föreskrifter om gasflaskor.

gasflaskpaket Gasflaskor sammansatta i en ställning och förbundna i ett system för tömning och fyllning via en gemensam huvudventil.

gasflaskanvisningar Tryckkärlsstandardiseringens anvisningar för gasflaskor, utgivna 1992.

gasol Handelsnamn för kondenserade petroleumgaser.

Anm

Vanligen blandning av propan och butan.